


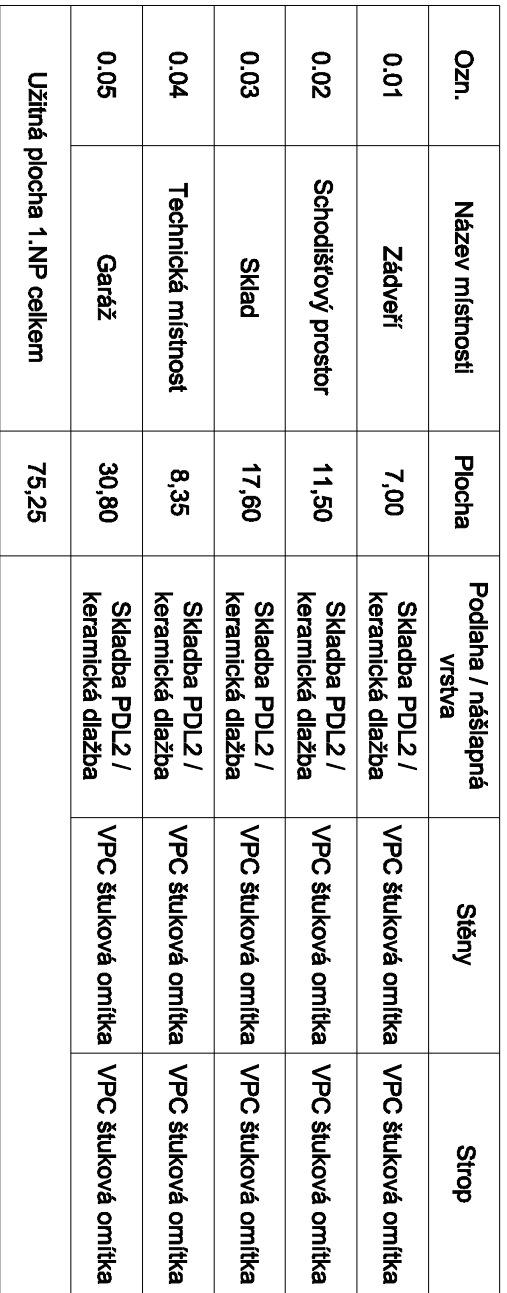

Ozn.	Názov miestnosti	Plocha	Podlaha / náštipná visiva	Stěny	Strop
0.01	Zachetř	7,00	Skřebka PD1.2 / keramická dlažba	VPC šuková omítka	VPC šuková omítka
0.02	Schodišřový prostor	11,50	Skřebka PD1.2 / keramická dlažba	VPC šuková omítka	VPC šuková omítka
0.03	Skřed	17,60	Skřebka PD1.2 / keramická dlažba	VPC šuková omítka	VPC šuková omítka
0.04	Technická místnost	8,35	Skřebka PD1.2 / keramická dlažba	VPC šuková omítka	VPC šuková omítka
0.05	Garáž	30,80	Skřebka PD1.2 / keramická dlažba	VPC šuková omítka	VPC šuková omítka
Užitná plocha 1.NP celkem		75,25			

(O5) plastové okno, 1000/750mm, s izolačním trojsklem, KS 2

- | | |
|--------------|---|
| O5 | plastové okno, 1000/750mm, s izolačním trojsklem, KS 2 |
| D1 | dveře vstupní plastové, částečně prosklené, světlost dveří 900/1970mm, rozměr otvoru 1050/2100mm, dveře s izolačním trojsklem, KS 1 |
| D2 | dveře vstupní plastové, částečně prosklené, světlost dveří 900/1970mm, rozměr otvoru 1050/2100mm, dveře s izolačním trojsklem, KS 1 |
| SV | sekcívní vřata, lamelová, 2500/2100mm, KS 1 |
| DV-3
U/SO | dveře vnitřní otevírací, pravoé, 800/1970mm, laminované, dekorační ořech, pině, KS 3 |
| DV-3
P/SO | dveře vnitřní otevírací, levoé, 800/1970mm, laminované, dekorační ořech, pině, KS 2 |
| DV-3
U/SI | dveře vnitřní otevírací, levoé, 800/1970mm, laminované, dekorační ořech, pině, KS 1 |
- ozn. počet kusů je uveden pouze pro toto podlaží

KP7 - 1250mm	keramický nosný překlad v.238mm, délka 1250mm, počet kusů 10
KP7 -2500mm	keramický nosný překlad v.238mm, délka 1250mm, počet kusů 3

- | | |
|--------------------|--|
| PŘ 60/190 - 1400mm | prefabrikované plechady PŘ 60/190, délka 1400mm, počet kusů 16 |
| PŘ 60/190 - 3000mm | prefabrikované plechady PŘ 60/190, délka 3000mm, počet kusů 4 |
- pozn. počet kusů je uveden pouze pro toto podlaží

 nosník z keramických neobroušených tvárnic tl. 240mm (3/5x240x238mm) pevnosti P15 na maltu MČ 10 od výrobce zdva

 vlnitý štít na opodrené cementovým posilňikem, jádrovou omítkou a vlnitým šúkem

 príčka z neobroušených keramických tvárnic tl. 115mm (4/97/115/238mm) na maltu od výrobce zdva, opodrené cementovým posilňikem, jádrovou omítkou a vlnitým šúkem (pod keram. zdva)

- kontaktní zateplovací systém (KZS) s izolantem z minerální vaty tl. 160mm
minerální vata s podélnou orientací vláken (min. $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$) pevnost v tahu TR 15, desky
určené pro zápusťnou montáž.

-  kontaktný zošľapovací systém (KZS) s izolačným z RPS v miestach zvýšené vlhkosti
- il. 140mm v miestach zvýšené vlhkosti
- il. 140mm v miestach soľku budovy a pod tŕiešňam objektu
-  betónové bedničky (Vrhnice s: 250mm, (250/250/500mm), výžuž min. 40/12mm na obou povrchách obou smerech, beton C 30/25

-  zářezobetonový věnec, pod rozsednicemi 300/240mm (4+401,2 (do rohu) + ř. Ø8/200), věnec šifových stěnic domu C,D rozsehl věnec 240/240mm (2+201,2 + ř. Ø8/250), nad okny a dveřmi věnec 240/240mm (2+201,2 + ř. Ø8/250)

1. PP – Keramická dlažba Rako 10mm
1. P – Lepící ímel (řířka C21) 6mm

- | podlahy - nevytápěná | penetrace |
|---|-----------|
| Rozšiřující betonová mazanina (s vláky) 50mm | |
| Polyethylen, 10lité šlepy od | |
| EPS se zvýšenou nosností aroší | 160mm |
| Pat. těžký asfaltový, vozka ze skelné tkaniny | |
| Pat. těžký asfaltový, vozka s betonou Al | |
| pro vysoký radonový index | 100mm |
| Betonová základová deska s kři síř | |
| šlepkový podkladní vrstva | 100mm |

- Celková tl. skladby (bez desky)**

- | stěna obvodová | |
|--|-------|
| vnitřní omítka, štuková | 15mm |
| zátyv z keramických vláken II, 240mm | 240mm |
| lepidlo tmei pro lepení desek z minerální vaty | 3mm |
| izolace z desek z minerální vaty II, 160mm | 160mm |
| omítovací tmei včetně výztužné síťoviny | 3mm |
| silikonová probíračová omítka - zrn 2mm | 2mm |

- celková tl. skladby



- | stěna obvodová
pod terénem | |
|---------------------------------------|--------|
| Vnitřní omítka, štuková | 15 mm |
| Zatvo z betonových protékavých tvárců | 250 mm |
| Hydroizolace z asfaltu pásů | 6 mm |
| lepidlo pro potěr lepení desek z XPS | 3 mm |
| izolace z desek z XPS tl. 140mm | 140 mm |
| Geotextilie (300g/m ²) | |
| Nopová řídicí | |

- celková tl. skladby

- 410mm

A anglický varovný štítek stabilného polyestru vyztuženého skelnými vlákny 125x100x40cm, počtovoľ montáž na tepelnou izoláciu (izolovanou konštrukciou), zlikovanej roš - okla 30/10, dvo opatření odvodičným - odvodičovaci přípojí, bílá se šířkem a pro napojení, průřizpachový uždáví, odpadní (H1100) vedeno do vsakovací jímky na pozemku

- F** izolace mezi jednotlivými domy - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm
- G** odtlačný profil v RZS mezi jednotlivými domy
- H** přípojkový elektro sítň - více viz samostatná část elektro
- I** zámkový betonový dlažba, výšky 60mm, skládka podkladních vrstev - viz. tabulka skládce
- K** kominová těleso, jednodupčkové, účenno pro tuhú poltuva, 400/400mm, včetně vnějších možný z teplostojených izostatických keramiky, průměr výšky 180mm (bude upraveno dle vybraného kotle) těleso umččenno ve výšce 1000mm nad plochou střechy, betonovou kříd deskou dvanáho kominového štršnu
- S** oceľové zdbrakli na schodišti, výška 900mm, zábrty zinkovanej oceľ, kotvené do schodišť, dřevěné maslo
- P2** vnější plastová parapetní deska, v odstínu dle okna, šířka 250mm
- CH** přetřichávaná železobetonová schodišťová rampa, počet stupňů 18, uloženo na oceľové profily, přesné rozměry budou přeměřeny na místě po zhotovení stropů

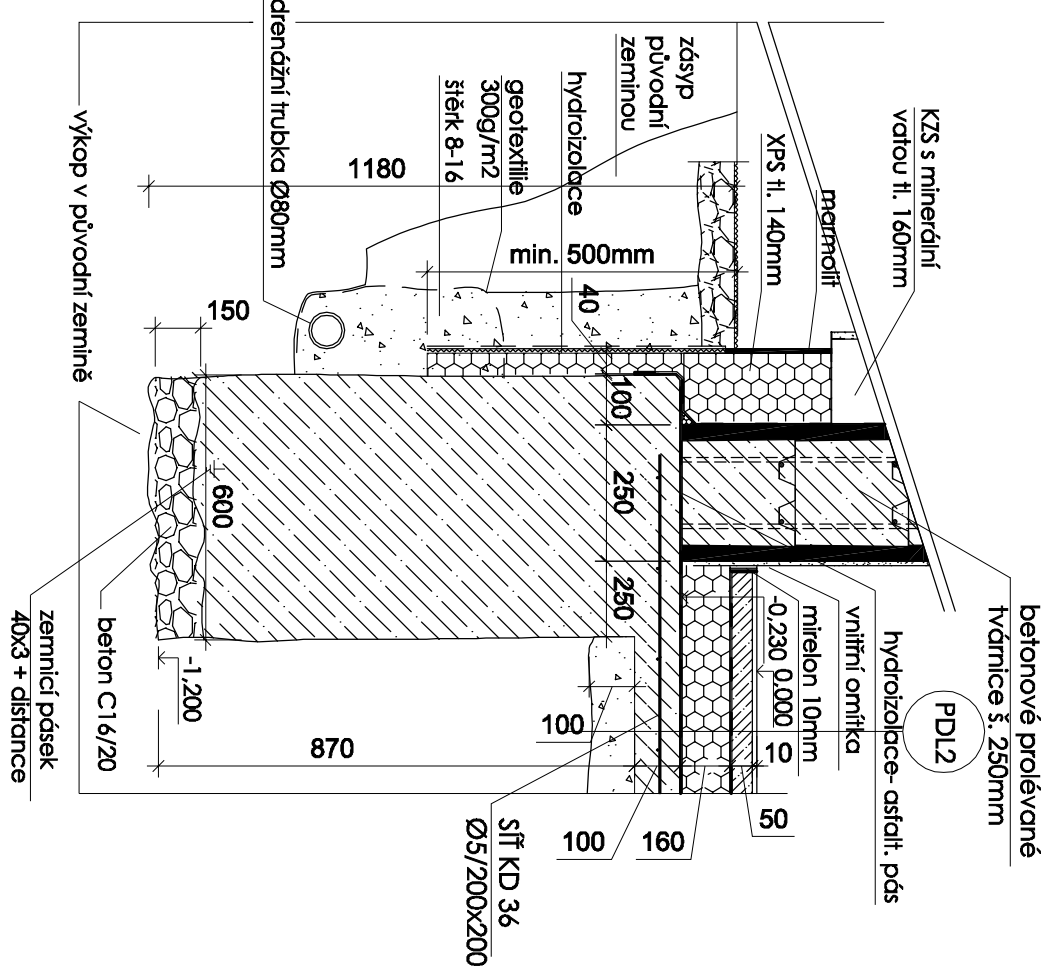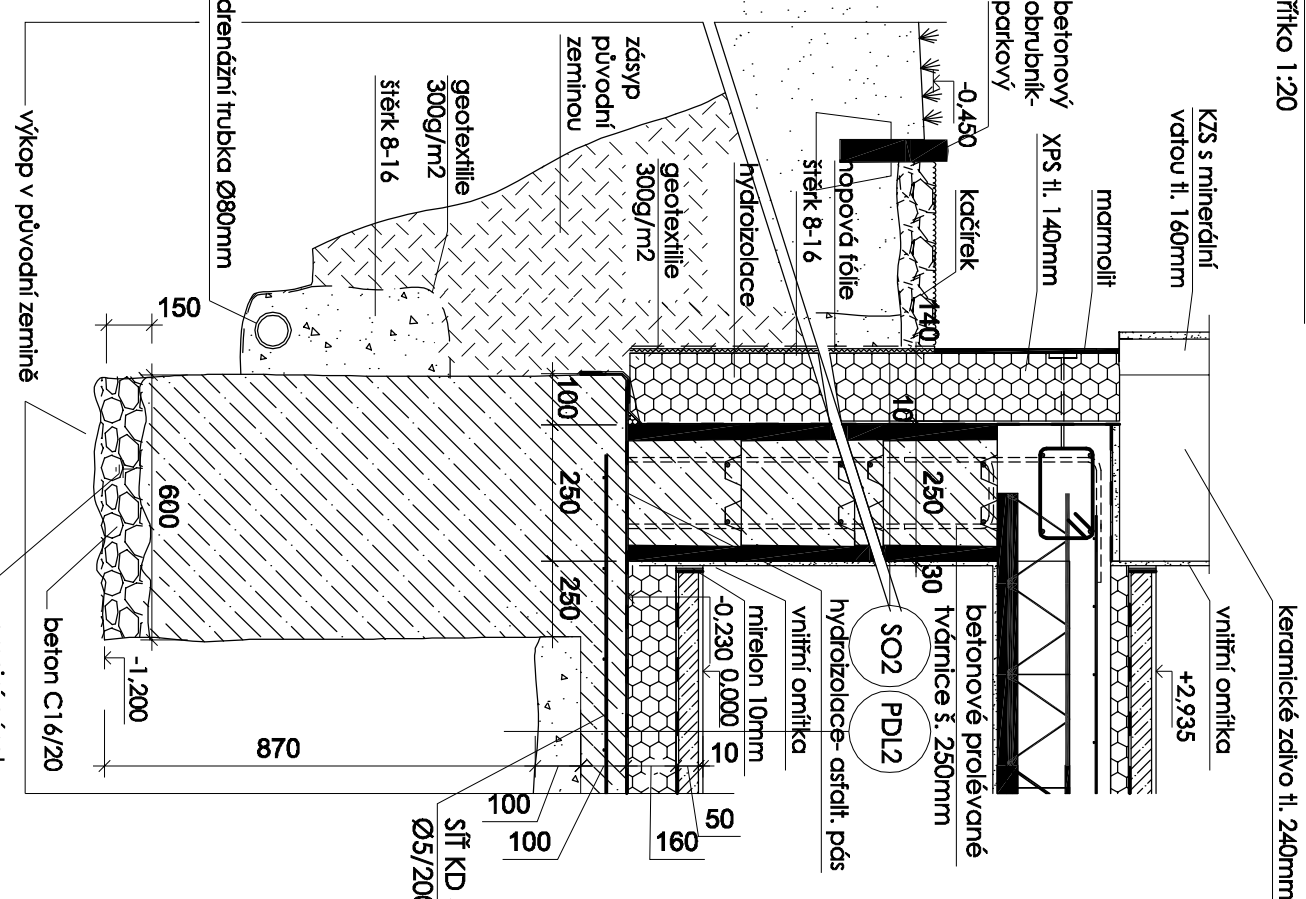

zdivo:

- [illegible]

- do medvěbových stěn není na zaseďování** (pořadí pod), z důvodu snížení akustických parametrů zdíva; i.dělnice permast P15 (střední část)
- mezi zděním sousedních budov bude možná izolace z minerální vaty tl. 100mm o objemovém hmotnosti min. 40kg/m³.
- v obvodovém zděví podkrovní budou vytvořeny železobetonové sloupky spojující věnec s úrovňou střechy
- před zahájením prací postaveny části PD - stělní
- při vzdělávání budou dodrženy technologické postupy dané výrobcem zdíva.

- výška stropu nad 1.np je 250 mm (190 mm vložka + 60 mm betonu b30).

- [illegible]

- železo - použití třídy S10 (C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824-1 (EN 338), smrk vlhkost 20%

- [illegible]

- V miestach se zvyšujúcou vlhkosťou je doporučené osadiť nenasádkový extrudovaný polystyren do výšky minimálne 300mm nad úroveň vlhkosti.

- Na KS3 do účinné 2NP budovy převedených, z důvodu jeho ochrany před mechanickými požkovením armovací síťování do mezu ve dvou svislech.
- Nulno provést výložné zkušely pro ndvň kolevench prvů izolace budovy (osada, středn) a zjistitsh dostatečnou unosnost podkladu
- Na osadě budou použity šroubovací tyčivě hmoždinky pro zpusnou montáž, doplněné o vhodné zátky z nimerdníh hlny
- Při aplikaci KS3 budou použito veškeré potřebné přístrojsh systénu (např. nakoderní lity s okapničkou rovně lity se síťovinu, APU lity, zakládací úhelníky, profil ... apod.)
- Všechny typy nesoucích materiálů vyzrálh pod ontkou síťovinu s přesnostm min. 1,50 mm na každou stranu po celé délce stěny

- v průběhu prací a vyvážení materiálů nesmí teplota podkladu a vzduchu klesnout pod 5 °C
- práce na křídle nesmí být prováděny při teplotách nad 28°C, za silného větru a při vlhkosti vzduchu
vyšší než 85% (více viz. podkapitola VYBRÁNÉHO VÝROBCE)
- řešení bude optimalizováno zástupními směmi
- nutné postupovat dle předpisů a předepsaných postupů od vybraného výrobce systému
zápleť III

- VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN III
- OCELOVÉ PULVYKÁRY ULOŽIT NA ŽELEZOBETONOVÝ PRAH VÝŠKÝ MIN. 250MM, DÉLKY 750MM. SPOLENY S ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM
- ZASTYPLÁNÍ I.PP JE MOŽNÉ AŽ PO ZHOTOVENÍ HRUDÉ STAVBY

- Všechny slov. nosné konštrukcie je nutno bähem provädební slov. prac neprežitizä sedovat z hlediska vzniklých neped. statických poucch
- Pripadné uväedené obodbní názvy stavebních výrobkú a materiäü urcují kvalitativní standard a mohou byt nahnazeny jinými výrobky stejné, nebo ještě lepší kvality
- Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen vyžádat si a posoudovat projekt stávajícího a nově navrhávaného stavu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecský	
OEC: Štěpán		KRAJ: Jihomoravský	
INVESTOR: Masaryk Štěpán, Na Městecu 20, 38751 Štěpán			
PROJEKT: NOVOSTAVBA ŘADOVÝCH DOMŮ V ULICI SLATINSKÁ, ŠTĚPÁN parcela č.: st. 28, 1073/2, 1148, 1147/36 v k.ú. Štěpán DŮM "C" PŮDORYS 1.PP			

Jiří Urbánek vedoucí projektanta a stavitel ve výpravě Masaryk Štěpán 28.01.2016 tel. 602 427 817		DČC.CZ.00094.30031 736 52 771	
IC:		DATAUM: 10/20/16	
STUPEŇ: DZS		C. ZAKAZKY: 019/2016	
MĚRITKO: 1 : 50			

D.1.1

3